

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG VỀ ĐỀ	Số: 79 ngày 26/2/2020
	CHUYÊN
	Lãnh đạo CC
	Phòng: VP Lưu trữ
Sao: .....	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

SỐ: 11/AROMA/2018 (công bố lại lần 1)

### I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT AROMA

**Địa chỉ:** Đường Nguyễn Thiện Thuật, TDP.Yên Tập, P.Nhân Hòa, TX.Mỹ Hào, T.Hung Yên.

**Điện thoại:** 02213 974 480      **Fax:** 02213 974 481

**E- mail:** hcns@men-vodka.com

**Mã số doanh nghiệp:** 090.0251.486

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000  
(xem file chứng nhận đính kèm).

### II. Thông tin về sản phẩm

- Tên sản phẩm:** RƯỢU ĐÌNH LÀNG BA KÍCH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
- Thành phần:** Gạo nếp; Nước Ro; Bánh men; Củ Ba kích tím (được tách lõi trước khi trích ly); Chiết xuất Đông trùng hạ thảo; Hà thủ ô; Đinh lăng; Sâm cau.
- Thời hạn sử dụng sản phẩm:**  
Không quy định
- Quy cách bao gói và chất liệu bao bì:**  
**Chất liệu bao bì:** sản phẩm được đóng trong bao bì thủy tinh/sứ.. chuyên dụng cho đồ uống có cồn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.  
**Quy cách bao gói:** Hàm lượng Etanol:  $30 \pm 2$  %Vol; Thể tích thực: 300 ml; 400 ml; 500 ml; v.v sai số thể tích  $\pm 5$ %.

### III. Mẫu nhãn sản phẩm

Xem file đính kèm

### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần rượu bia NGK Aroma kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

*Tiêu chuẩn nhà sản xuất "Rượu Đình làng Ba kích Đông trùng hạ thảo 30%Vol": TCKT – 11-34, ban hành ngày 13/03/2018.* Hàm lượng Ba kích và Đông trùng hạ thảo có trong rượu không đủ để tạo ra công dụng đối với sức khỏe người sử dụng.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.


Hung Yên, Ngày 07 tháng 02 năm 2020



ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Khoa

 <b>Công Ty Cổ Phần</b> <b>Rượu Bia NGK Aroma</b>	<b>TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT</b> <b>RƯỢU ĐÌNH LÀNG BA KÍCH ĐÔNG</b> <b>TRÙNG HẠ THẢO 30 %VOL</b>	Mã số	TCKT-11-34
		Lần-Ngày ban hành	12.1.3.2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Yêu cầu	Phương pháp kiểm tra
I	<b>Ngoại quan</b>			
1	Trạng thái, Màu sắc		Màu tím ánh đỏ đến màu tím đậm ánh xanh đen.	TCVN 8007-2009
2	Hương		Đặc trưng cho sản phẩm	
3	Vị		Đặc trưng cho sản phẩm	
II	<b>Hóa lý</b>			
4	Độ cồn	%Vol	30 ± 2	TCVN 8008:2009; AOAC 982.10
5	Adenosine	Mg/lít	Dương tính	Theo phương pháp phòng thử nghiệm
6	Cordycepin	Mg/lít	Dương tính	
7	Aldehyde, không lớn hơn	mg/lít cồn 100	500	TCVN 8009-2009
8	Methanol, không lớn hơn	mg/lít cồn 100	2000	TCVN 8010:2009; AOAC 972.11




**SAO Y BẢN CHÍNH**


Ngày 02 tháng 02 năm 2018



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

*Dặng Ngọc Quý*

Người soạn thảo	Người xem xét	Người phê duyệt
 <b>Trịnh Thị Mai Hương</b>	 <b>Hoàng Liên Hương</b>	 <b>Phạm Kinh Kha</b>





Số: 2430/PKN-VKNQG

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

- Tên mẫu: Rượu Đình làng Ba kích Đông trùng hạ thảo 30% Vol
- Mã số mẫu: 0220768/DV.2
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai thủy tinh có tem nhãn, 500 mL/chai - Số lượng: 4  
NSX - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Theo hướng dẫn NIFC.01.G.01
- Ngày nhận mẫu: 14/02/2020
- Thời gian thử nghiệm: 14/02/2020 - 20/02/2020
- Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ Phần Rượu Bia Nước Giải Khát Aroma  
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Tổ dân phố Yên Tập,  
P. Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Độ cồn	%V/V	TCVN 8008:2009 (NIFC.04.M.043)	30,0
9.2*	Hàm lượng Aldehyd	mg/L ethanol 100°	NIFC.04.M.045 (GC-FID)	17
9.3*	Hàm lượng Methanol	mg/L ethanol 100°	NIFC.04.M.045 (GC-FID)	15
9.4	Cảm quan	-	NIFC.05.M.199	Mẫu dạng lỏng, màu tím, mùi vị đặc trưng của sản phẩm
9.5*	Hàm lượng Adenosine	µg/mL	NIFC.05.M.163 (HPLC)	< LOQ (LOQ: 0,4 µg/mL)
9.6*	Hàm lượng Cordycepin	µg/mL	NIFC.05.M.163 (HPLC)	< LOQ (LOQ: 0,4 µg/mL)

Ghi chú: LOQ - Giới hạn định lượng của phương pháp thử


Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

KT.VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



PHÓ VIỆN TRƯỞNG  
**TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền**

NHÃN RƯỢU ĐÌNH LÀNG BA KÍCH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 30 %VOL, 300 ML

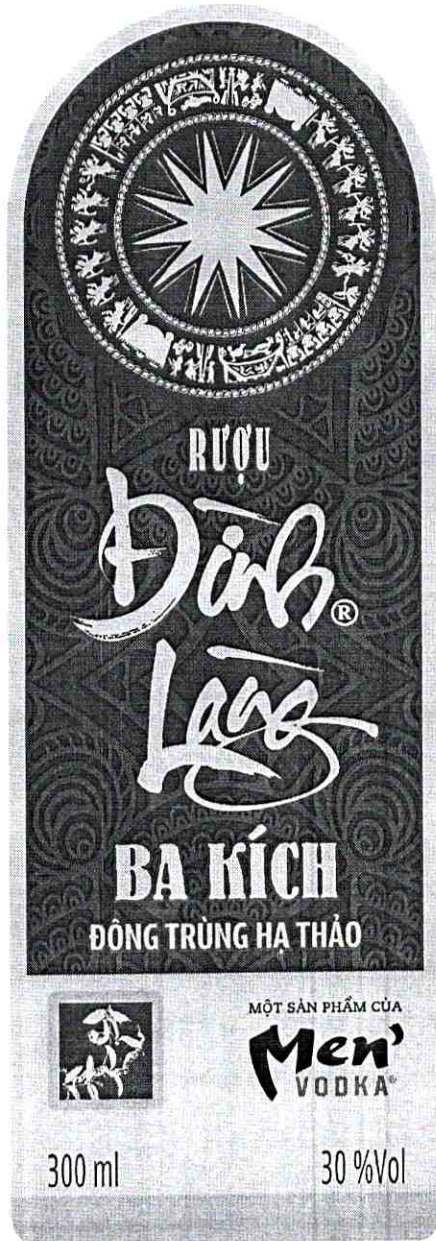

KT: 37 X 103 MM



KT: 34 X 85 MM

